

內政部綠建材標章證書

臺灣建築學會建築性能評定中心

建築新技術 新工法 新設備及新材料認可通知書



DSB201 樓板隔音系統

隔音材料 - SGS、TAF、各項試驗報告

銘鋁企業有限公司

Ming Hung Enterprise Co., Ltd.

台北總公司：235新北市中和區保健路7巷2號1樓

TEL：(02)2945-0991 FAX：(02)2945-0993

南區分公司：814 高雄市仁武區新旺一街 17 號

TEL：0 7 - 3 7 3 5 9 3 3

E-mail：mh83467755@gmail.com

<https://minghung-group.com>



綠建材標章證書

綠建材標章證書字號：GBM0103628

申請廠商：銘鉉企業有限公司

申請人：簡琨展

廠商地址：新北市新店區香波里安祥路 67 巷 27 號(2 樓)

產品名稱：DSB201 樓板隔音系統

產品型號：DSB201 樓地板隔音墊,厚度 3.5mm,總厚度 4cm

生產廠址：臺南市善化區小新里苗圃巷 1 號

有效期限：自 114 年 2 月 21 日至 118 年 2 月 20 日止


合格項目：高性能綠建材（隔音性）

試驗項目： ΔL_w 值

內政部 部長

劉世芳

中華民國 114 年 2 月 21 日

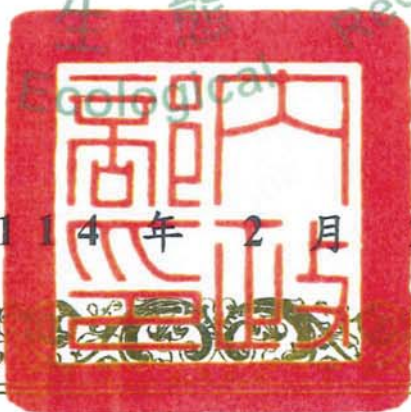

臺灣建築學會(建築性能評定中心)
建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發文日期：	中華民國114年6月2日	核准文號：	建學評字第1140602160號
-------	--------------	-------	------------------

受文者：銘鉉企業有限公司

副本受文者：內政部國土管理署、財團法人台灣建築中心、國立屏東科技大學綠建材技術服務中心、本中心

主旨：有關銘鉉企業有限公司建築新技術、新工法、新設備及新材料認可申請乙案，准依說明認可。

說明：

一、建築技術規則總則編第4條第3項及建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本案申請資料：

法人、公司或商號名稱	銘鉉企業有限公司	統一編號	83467755
負責人姓名	簡琨展	國民身分證統一編號	F12*****
地址	23158新北市新店區安祥路67巷24號2F		
產品名稱(型號)	DSB201樓板隔音系統		
產品種類	樓板表面材(含緩衝材)		
性能規格評定書	評定機構	臺灣建築學會(建築性能評定中心)	
	評定書出具日期	114年05月23日	
	評定書編號	AIOT(S)-114N05S07932	
試驗報告書	試驗機構	國立屏東科技大學綠建材技術服務中心	
	報告書出具日期	114年04月01日	
	試驗報告書編號	C-2503-01	
	試驗方法	CNS16211-3：2023	

三、認可內容：

認可使用內容	1. 本案業經臺灣建築學會(建築性能評定中心)出具中華民國114年5月23日性能規格評定書(評定書編號：AIOT(S)-114N05S07932)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。 2. 本案產品依性能規格評定書判定，具有樓板表面材衝擊音降低量指標ΔL_w為21分貝，適用如下之規定： (1) 適用於建築技術規則建築設計施工編第46條之6第1項第1款鋼筋混凝土造樓板厚度在15公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在19公分以上之分戶樓板規定，其上鋪設表面材(含緩衝材)認定具有同款第7目規定之同等隔音性能。 (2) 適用於建築技術規則建築設計施工編第46條之6第1項第2款鋼筋混凝土造樓板厚度在12公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在16公分以上之分戶樓板規定，其上鋪設表面材(含緩衝材)認定具有同款規定之同等隔音性能。 (3) 第(1)項或第(2)項之使用，其系統材料、構件及規格均應相同。 3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳本中心出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。 4. 本案有效期限至中華民國117年5月22日止，申請人為延續原案內容之有效期限，應於到期前4個月內向本中心申請評定延續，並於到期前3個月內再向本中心申請認可延續。
--------	--

四、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，即廢止認可使用。
- (二) 銘鉉企業有限公司應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。
- (四) 臺灣建築學會(建築性能評定中心)係經內政部中華民國114年4月2日內授國建管字第1140803845號公告指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構，並經內政部中華民國114年4月9日內授國建管字第1140804279號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書向內政部提起訴願。

試驗報告



報告編號：HB-22-00847

C-22-04170

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 02 月 10 日

委託單位：銘鉉企業有限公司

供料廠商：銘鉉企業有限公司

樣品名稱：1:3 水泥砂漿

送驗人員：銘鉉企業有限公司(簡琨展)

收件日期：111 年 02 月 09 日

試驗日期：111 年 02 月 09 日~111 年 02 月 10 日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

=====

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗拉接著強度(kgf/cm ²) 15 天	將試樣固定於萬能試驗機台，以 3mm/min 之速率執行抗拉試驗，直至試樣破壞為止，記錄其最大荷重	1.7

註：#1. 試樣由顧客製作提供(111 年 01 月 26 日)

2. 實驗室養護方式：乾養(溫度 23±2℃；相對濕度 50±10%)。

3. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


 報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-22-00848

C-22-04171

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 02 月 10 日

委託單位：銘鉨企業有限公司

供料廠商：銘鉨企業有限公司

樣品名稱：DSB201 隔音墊&DSB 膠 A 膠

送驗人員：銘鉨企業有限公司(簡琨展)

收件日期：111 年 02 月 09 日

試驗日期：111 年 02 月 09 日~111 年 02 月 10 日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
抗拉接著強度(kgf/cm ²) 15 天	將試樣固定於萬能試驗機台，以 3mm/min 之速率執行抗拉試驗，直至試樣破壞為止，記錄其最大荷重	1.8

註：#1. 試樣由顧客製作提供(111 年 01 月 26 日)

2. 實驗室養護方式：乾養(溫度 23±2℃；相對濕度 50±10%)。

3. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-22-01468

C-22-06677

頁數：1 OF 1

報告日期：111 年 03 月 14 日

委託單位：銘銘企業有限公司

樣品名稱：銘銘 DSB201 隔音墊

送驗人員：銘銘企業有限公司(簡琨展)

收件日期：111 年 03 月 04 日

試驗日期：111 年 03 月 04 日~111 年 03 月 07 日

備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
抗拉接著強度(kgf/cm ²) 15 天	將試樣固定於萬能試驗機台，以 3mm/min 之速率執行抗拉試驗，直至試樣破壞為止，記錄其最大荷重	1	2.3

註：#1. 試樣由顧客製作提供(111 年 02 月 20 日)

2. 實驗室養護方式：乾養(溫度 23±2°C；相對濕度 50±10%)。

3. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

簡琨展
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HV-22-00523

頁數：1 OF 3

報告日期：2022 年 02 月 25 日

銘鉉企業有限公司

新北市中和區保健路 7 巷 2 號

產品名稱：DSB201 樓地板隔音墊

送驗廠商：銘鉉企業有限公司

收件日期：2022 年 02 月 09 日

試驗日期：2022 年 02 月 09 日~2022 年 02 月 24 日

備註：1.以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

本實驗室依據顧客所提供之試驗需求與樣品進行試驗，結果說明如下：

試驗需求：

1. 抗拉強力
2. 撕裂強度

試驗方法：請參見附頁

試驗結果：請參見附頁

註：本試驗報告抗拉強力、撕裂強度試驗委託 SGS 紡織實驗室-台北執行。

----- 1 -----


報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HV-22-00523

頁數：2 OF 3

報告日期：2022 年 02 月 25 日

試驗方法：

CNS 12915:2010

一般織物試驗法

試驗條件：

抗拉強力

試驗程序：

5cm 條式法

撕裂強度

試驗程序：

梯形法

試驗結果：

試驗項目		試驗結果
抗拉強力(kgf)	#經向	85.3
	#緯向	117.8
撕裂強度(kgf)	#經紗	54.7
	#緯紗	83.0

註：抗拉強力測試樣品於接近夾頭處破裂。

----- 2 -----

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

財團法人成大研究發展基金會
土木系工程技術暨材料實驗室
試驗報告

第 1 頁 共 2 頁

發文日期： 113 年 6 月 12 日

報告編號： (113) 第 SE0069 號

工程名稱： 綠建材標章申請使用

委託單位： 銘鉨企業有限公司

送樣單位： 銘鉨企業有限公司

試樣名稱： DSB201樓板隔音系統

上項試驗經本試驗室試驗，結果詳如附頁，分離使用無效。



報告簽署人



地址： 台南市大學路1號

電話： 06-2375399 06-2757575 ext. 63108

Fax： 06-2368148

財團法人成大研究發展基金會

土木系工程技術暨材料實驗室

試驗報告

(113) 第 SE0069 號

第 2 頁 共 2 頁
發文日期： 113 年 6 月 12 日

工程名稱：綠建材標章申請使用

委託單位：銘鉉企業有限公司

承包商：—

製品工廠：—

取樣人員：簡琨展

送樣人員：郵寄送達

試樣名稱：DSB201樓板隔音系統

收件日期：113.06.03

試驗日期：113.06.06

結構部位：—

試驗方法：CNS 8076-6.2.5

會驗人員：—

試驗名稱	壓入荷重	壓入深度	局部抗壓強度
局部抗壓試驗	500 kgf	0.70 mm	936 kgf/cm ²



圖一 試驗裝置

備註

本試樣並非由試驗室方面取樣或送樣，故所列紀錄僅對所收到試樣本負責。

試驗者





試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

副 本
C O P Y

發行日期 2021.12.16 收件/試驗起始日期 2021.12.07
Date of Issue: Date of Receipt and Test Start:

報告編號 TAFOL110 數量 1件 報告頁次/頁數 (P1/1) 來文字號 空白
Report No.: Quantity: Page Order/Pages: Ref. No.:

報告抬頭 銘鉉企業有限公司(U4168) 試件類別 墊子
Report Title: Item:

地址 235 新北市中和區保健路7巷2號1樓
Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
耐摩損性 (cycles)	over 100	CNS 12915 L3233-2010 6.17.1 荷重: 500g, 砂紙: CS-10

註: 依委託者所提供來樣資料為: DSB201 樓地板隔音墊 (CN1779)



附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。

Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.


3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所

長授權核發人:

Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

副 本
C O P Y

發行日期 2021.12.16 收件/試驗起始日期 2021.12.07
Date of Issue: Date of Receipt and Test Start:

報告編號 TAFOL111 數量 1件 報告頁次/頁數 (P1/1) 來文字號 空 白
Report No.: Quantity: Page Order/Pages: Ref. No.:

報告抬頭 銘鉸企業有限公司(U4168) 試件類別 墊子
Report Title: Item:

地址 235 新北市中和區保健路7巷2號1樓
Address:

試 驗 項 目	試 驗 結 果	試 驗 方 法
乾熱尺寸變化	縱向 0	(60± 5)°C x 24小時
(%)	橫向 0	烘箱: MEMMERT

註: 依委託者所提供來樣資料為: DSB201 樓地板隔音墊 (CN1779)



附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。

Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.


3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所

授權核發人:

Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

測試報告

報告編號：CU024500529

日期：2024年06月05日



銘銘企業有限公司

新北市中和區保健路7巷2號

以下測試之樣品係由委託單位所提供及確認：

產品名稱：DSB201樓板隔音系統

產品型號：DSB201樓地板隔音墊厚度3.5mm, 總厚度40.0mm

產品用量：厚度40 mm

產品成份：DSB膠-A膠、DSB膠-B膠、IXPE緩衝邊條、DSB201樓地板隔音墊、1:3水泥砂漿

送樣日期：2024年5月16日

試驗日期：2024年5月16日

委託單位：銘銘企業有限公司

統一編號：83467755

委託單位負責人：簡琨展

委託單位地址：新北市中和區保健路7巷2號

負責人身份證號：F122724***

試驗單位：台灣檢驗科技股份有限公司

試驗單位負責人：李仁燮

委託測試項目：甲醛、TVOC

測試方法：TVOC:參考ASTM D5116-17及內政部建築研究所, "室內建材揮發性有機逸散物質檢測標準試驗方法及程序之研究", 計畫編號: MOIS901014, 自訂方法: TESP-UE-0003。TVOC(二氯甲烷、氯仿(三氯甲烷)、苯、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、乙苯、鄰, 間, 對-二甲苯、苯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯)。

甲醛:參考ISO 16000-9:2006(環控箱逸散控制)及ISO 16000-3:2011(室內空氣甲醛採樣分析), 自訂方法: TESP-UE-0010。

測試結果：

測試項目	測試結果 (mg/m ² · hr)	性能水準(逸散速率 mg/m ² · hr)
TVOC	N. D.	E1 逸散: ≤0.005
		E2 逸散: 0.005<TVOC≤0.06
		E3 逸散: 0.06<TVOC≤0.19
甲醛	N. D.	E1 逸散: ≤0.005
		E2 逸散: 0.005<甲醛≤0.02
		E3 逸散: 0.02<甲醛≤0.05

「健康綠建材標章」逸散等級判定			
TVOC 逸散分級	1級	2級	3級
1級	E1	E2	E3
2級	E2	E2	E3
3級	E3	E3	E3

TVOC MDL: 0.005mg/m² · hr甲醛 MDL: 0.005mg/m² · hr陳新智 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

20114

TWD 9939944

台灣電力股份有限公司放射試驗室

放射性核種檢驗報告



委託單位：銘鋐企業有限公司
地址：新北市中和區保健路7巷2號
統一編號：83467755
負責人：簡琨展(身分證字號F122724***)
聯絡人：簡琨展
電話：02-2945-0991

報告編號：113放射環衛字第0968號
收件日期：113年6月3日
檢驗日期：113年6月4日
報告發行日期：113年6月14日

一、樣品資訊：

國內廠商：銘鋐企業有限公司	放射室樣品代碼：HB-24-04321	本次分析量(公克)：327.0
產品名稱：DSB201 樓板隔音系統		
產品型號：DSB201 樓地板隔音墊 厚度 3.5mm 總厚度 40.0mm		
試體之主要材料或構件：DSB膠-A膠、DSB膠-B膠、IXPE緩衝邊條、DSB201樓地板隔音墊、1:3水泥砂漿		
厚度：40mm		

二、委託檢驗項目與檢驗結果：

是否經認證	檢驗項目	檢驗結果(Bq/kg)	建材活度濃度指數(I)值評估
★	Ac-228(釷系 Th)	28.8±3.5	0.32<(1)
★	Bi-214(鈾系 U)	17.1±8.0	
★	K-40(鉀-40)	342.8±41.7	

備註：

- 1、樣品由台灣檢驗科技股份有限公司委送，單號：HB-24-04321 C-24-17317 (113年05月15日)。本報告與內容未經實驗室同意不得摘錄複製，惟全文複製除外。
- 2、檢驗項目有標★者，指該檢驗項目經TAF認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 3、依前原能會頒布之「建材輻射劑量率量測與取樣及放射性核種分析基準」，釷系列以²²⁸Ac(911.60keV)、鈾系列以²¹⁴Bi(609.31keV)之活度作為推算，連同⁴⁰K等核種活度等，皆為本次加馬核種分析所得。
- 4、低於最小可測活度者，以「<MDA」表示。
- 5、本報告的擴充不確定度，係以組合標準不確定度乘以涵蓋因子(k=2)來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為95%。
- 6、依前原能會頒布之「天然放射性物質管理辦法」，用於建築物主體結構之建材活度濃度指數I值應小於1。核種活度濃度基準值(貝克/公斤)：鉀-40:10000，鈾系列核種:1000，釷系列核種:1000。
- 7、依台內建研字第1117638319號公告，放射試驗室為綠建材(放射線)性能試驗機構。
- 8、檢測報告僅對委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

報告簽署人：環測組 丁宇 113.6.14

實驗室名稱：台灣電力股份有限公司放射試驗室 電話26381068

測試場所：25343 新北市石門區乾華里小坑12號(放射試驗室)

測試方法：環境偵測加馬能譜分析作業手冊(RL-EO-014)

(檢驗機構印信)



建築材料樣品試驗報告



報告編號：TB-24-03503

C-24-08626

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年06月04日

工程名稱：自測

承包商：-----

委託單位：銘鉉企業有限公司

供料廠商：-----

樣品名稱：DSB201樓板隔音系統

送驗人員：銘鉉企業有限公司-簡琨展

收件日期：113年05月17日

試驗日期：113年05月17日~113年06月04日

備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-24-04322 C-24-17318，

收件日期：113年05月15日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
總氯離子含量 (%)	0.0	CNS 14164:2017

註：1.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內，故無法出具TAF標誌之報告

2.樣品描述：建築用材料

3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

#產品相關資訊如下：

產品名稱：DSB201樓板隔音系統

產品型號：DSB201樓地板隔音墊 厚度3.5 mm 總厚度40.0 mm

主要材料或構件：DSB膠-A膠、DSB膠-B膠、IXPE緩衝邊條、DSB201樓地板隔音墊、1:3水泥砂漿

產品厚度：40 mm

統一編號：83467755


委託單位地址：新北市中和區保健路7巷2號

委託單位負責人：簡琨展

負責人身份證號：F122724***

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準



報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWE0559561

廢棄物樣品檢測報告

委託單位：銘鉉企業有限公司

業別：*

樣品特性：DSB201樓板隔音系統

樣品編號：NAR24500221001(HB-24-04319)

採樣單位：-----

採樣方法：-----

採樣地點：*

檢測目的：自行評估

採樣時間：113年05月15日*時*分

收樣時間：113年05月17日16時50分

報告日期：113年06月25日

報告編號：NAR24500221A

聯絡人：邱懷嫻

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	綠建材標準值
萃出液中總砷	ND<0.034 (mg/L)	NIEA R201.15C/NIEA R306.14B/NIEA M104.02C	≤0.3 (mg/L)
萃出液中總鎘	ND<0.010 (mg/L)		≤0.3 (mg/L)
萃出液中總銅	ND<0.017 (mg/L)		≤0.15 (mg/L)
萃出液中總鉛	ND<0.018 (mg/L)		≤0.3 (mg/L)
萃出液中總銀	ND<0.016 (mg/L)		≤0.05 (mg/L)
萃出液中六價鉻	0.07 (mg/L)	NIEA R201.15C/NIEA R309.13C	≤1.5 (mg/L)
萃出液中總汞	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA R201.15C/NIEA R314.13C	≤0.005 (mg/L)
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：張弘澤(IGI-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
4. 本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本次採樣時間由委託單位提供。
6. 樣品未貼封條。
7. 公司負責人：簡琨展(身分證字號：F122724**)/公司統編：83467755/公司地址：新北市中和區保健路7巷2號/樣品名稱：DSB201樓板隔音系統/型號：DSB201樓地板隔音墊厚度3.5mm,總厚度40.0mm/主要材料或構件：DSB膠-A膠、DSB膠-B膠、IXPE緩衝邊條、DSB201樓地板隔音墊、1:3水泥砂漿/厚度：40 mm/送驗公司(送驗人員)：銘鉉企業有限公司(簡琨展)。(委託單位提供)
8. 報告編號NAR24500221A取代原報告編號NAR24500221。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

劉士萍



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

報告編號: HTL24500035

報告日期: 2024/06/03

頁數: 1 of 6

銘鋐企業有限公司

新北市中和區保健路 7 巷 2 號

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱 : DSB201 樓板隔音系統
委託單位 : 銘鋐企業有限公司
統一編號 : 83467755
委託單位地址 : 新北市中和區保健路 7 巷 2 號
送樣單位 : 銘鋐企業有限公司
公司負責人 : 簡琨展
身分證字號 : F122724***
型號 : DSB201樓地板隔音墊 厚度3.5mm,總厚度40.0mm
主要材料或構件 : DSB膠-A膠、DSB膠-B膠、IXPE緩衝邊條、DSB201 樓地板隔音墊、1:3水泥砂漿
厚度 : 40mm
送驗人員 : 銘鋐企業有限公司(簡琨展)
備註 : 本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北 (申請書號碼: HB-24-04320 C-24-17316, 收件日期: 113年 05月 15日) , 轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

=====

收件日 : 2024/05/20
測試期間 : 2024/05/20 to 2024/05/29

測試需求 : 依據客戶指定, 於送測樣品中檢測石綿定性測試。

測試結果 : 請見下一頁。

Singh Hsiao
Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告 報告編號: HTL24500035

報告日期: 2024/06/03

頁數: 2 of 6

銘鑑企業有限公司
新北市中和區保健路 7 巷 2 號

測試部位敘述

No.1	: 灰色泡棉
No.2	: 灰/白色織品
No.3	: 灰色塊狀
No.4	: 白色液體 (A劑)
No.5	: 白色液體 (B劑)

測試結果

測試項目	測試方法	單位	結果				
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
石棉 / Asbestos							
陽起石棉 / Actinolite (CAS No.77536-66-4)	參考CNS 13970 (民國86 年) · 以立體顯微鏡 (SM)與分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM)分析。	-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
褐石棉/鐵石棉 / Amosite (CAS No.12172-73-5)		-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
斜方角閃石棉 / Anthophyllite (CAS No.77536-67-5)		-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
白石石棉/溫石棉 / Chrysotile (CAS No.12001-29-5)		-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
青石棉 / Crocidolite (CAS No.12001-28-4)		-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
透閃石棉 / Tremolite (CAS No.77536-68-6)		-	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative

備註:

1. "-" = 無規格值
2. 石棉定性分析試驗範圍: <0.1% (w/w)~100% (w/w) · 石棉鑑定的判定基準是以檢出含有石棉纖維為『Positive』, 未檢出石棉纖維為『Negative』。
3. 本報告不得分離或擷錄使用。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。



銘 鉉 企 業 有 限 公 司

Ming Hung Enterprise Co., Ltd.

台北總公司：235新北市中和區保健路7巷2號1樓

TEL：(02)2945-0991 FAX：(02)2945-0993

南區分公司：814 高雄市仁武區新旺一街 17 號

TEL：0 7 - 3 7 3 5 9 3 3

E-mail：mh83467755@gmail.com

<https://minghung-group.com>

