

國立成功大學土木工程學系

工程技術暨材料實驗室

試驗報告

第 2 頁 共 2 頁


(112) 第 SE0013 號

發文日期： 112 年 3 月 14 日

工程名稱：綠建材標章申請使用
 委託單位：銘鋐企業有限公司
 承包商：—
 製品工廠：銘鋐企業有限公司
 取樣人員：簡琨展
 送樣人員：簡琨展
 試樣名稱：DSB201 樓地板隔音墊

收件日期：112.03.13
 試驗日期：112.03.14
 結構部位：—
 試驗方法：CNS 8076-6.2.5局部抗壓
 會驗人員：N/A

試驗名稱	壓入荷重	壓入深度	局部抗壓強度
局部抗壓試驗	500kgf	0.81mm	812kgf/cm ²

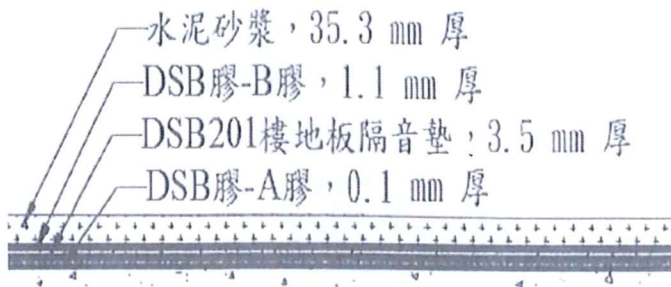

備註

本試樣並非由試驗室方面取樣或送樣，故所列紀錄僅對所收到試樣本負責。

試驗者 _____

